# ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTU
# DN150 - DN600

## a) V KOMUNIKACI

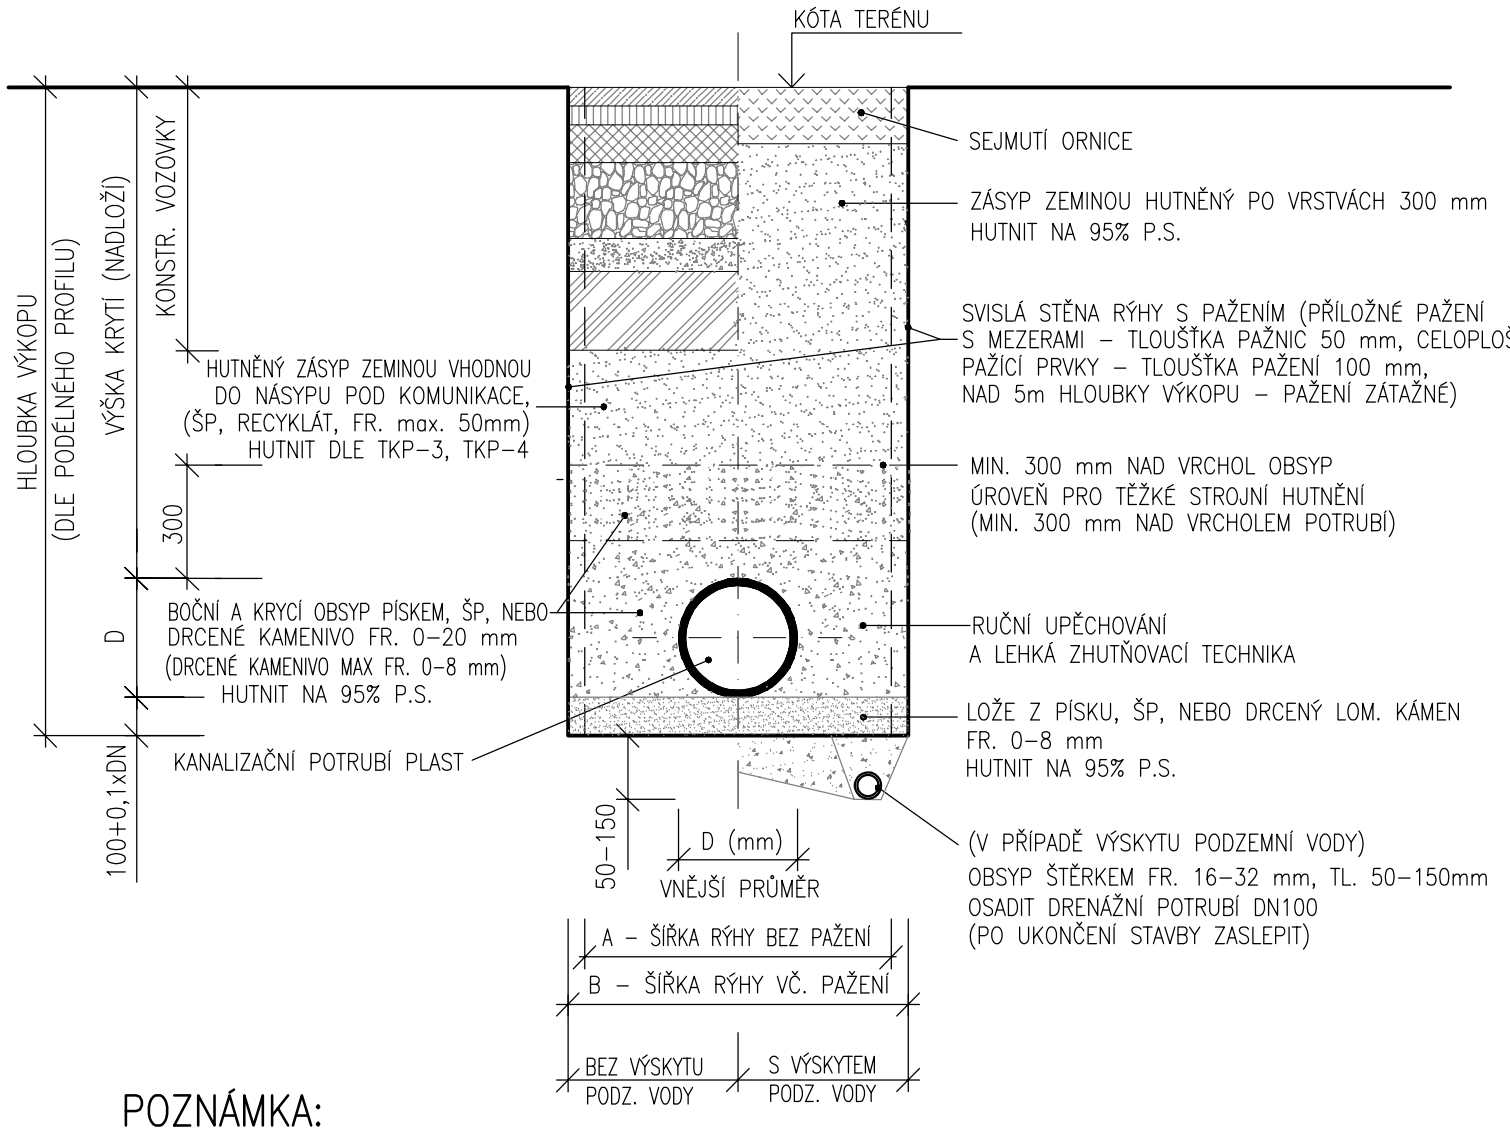


## b) VE VOLNÉM TERÉNU

## POZNÁMKA:

– OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20m BUDE RÝHA PAŽENA
– PROVÁDĚNÍ STOK BUDE PROBÍHAT DLE ČSN EN 1610

| DN | HLOUBKA RÝHY | | | HLOUBKA RÝHY | | | HLOUBKA RÝHY | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ≥1,00 ≤ 1,75 | ≥1,75 ≤ 4,00 | >4,00 | ≥1,00 ≤ 1,75 | ≥1,75 ≤ 4,00 | >4,00 | ≥1,00 ≤ 1,75 | ≥1,75 ≤ 4,00 | >4,00 |
| | MIN.ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ | | | MIN.ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ | | | MIN. ŠÍŘKA RÝHY VČETNĚ PAŽÍCÍCH BOXŮ | | |
| | A | | | B | | | B | | |
| 150 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 200 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 250 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 300 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 400 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

| OBJEDNATEL: | ZHOTOVITEL: |
|---|---|
| OBEC JÍLOVIŠTĚ<br>PRAŽSKÁ 81<br>252 02 JÍLOVIŠTĚ | AF-CITYPLAN s.r.o.<br>MAGISTRŮ 1275/13<br>140 00 PRAHA 4<br>tel.: +420 277 005 500<br>www.afconsult.com<br>www.af-cityplan.cz |

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | KONTROLOVAL: |
|---|---|---|---|
| Ing. VIKTOR BUGARDI | Ing. JOSEF HAJAŠ | Ing. VIKTOR BUGARDI | Ing. JOSEF HAJAŠ |

NÁZEV PROJEKTU:

**PD - PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA**

| | |
|---|---|
| ČÁST: | D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| PŘÍLOHA: | ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ |

| | | ČÁST: | PŘÍLOHA Č.: | ČÍSLO PARE: |
|---|---|---|---|---|
| KRAJ: | STŘEDOČESKÝ KRAJ | D.2.1 | 5 | |
| DATUM: | 02/2018 | | | |
| STUPEŇ: | DUR/DSP | | | |
| MĚŘÍTKO: | - | | | |
| Č. ZAKÁZKY: | 2017/179 | | | |