

# OBEC V DUBNU:

- PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ
- OSADILI JSME NOVÉ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U NOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
- PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
- VYMALOVALI JSME ZVONÍČKU SV. FLORIÁNA
- OPRAVILI JSME PROPADLÝ VJEZD NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNE
- PROBEHL VEKLKOOBJEMOVÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
- NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI JSME DOKONČILI OSAZENÍ 4. NOVÝCH DETSKÝCH PRVKŮ A POKRAČUJE DOKONČENÍ CESTY
- OPRAVILI JSME NABOURANOU ZNAČKU U ULICE LOMENNÁ

















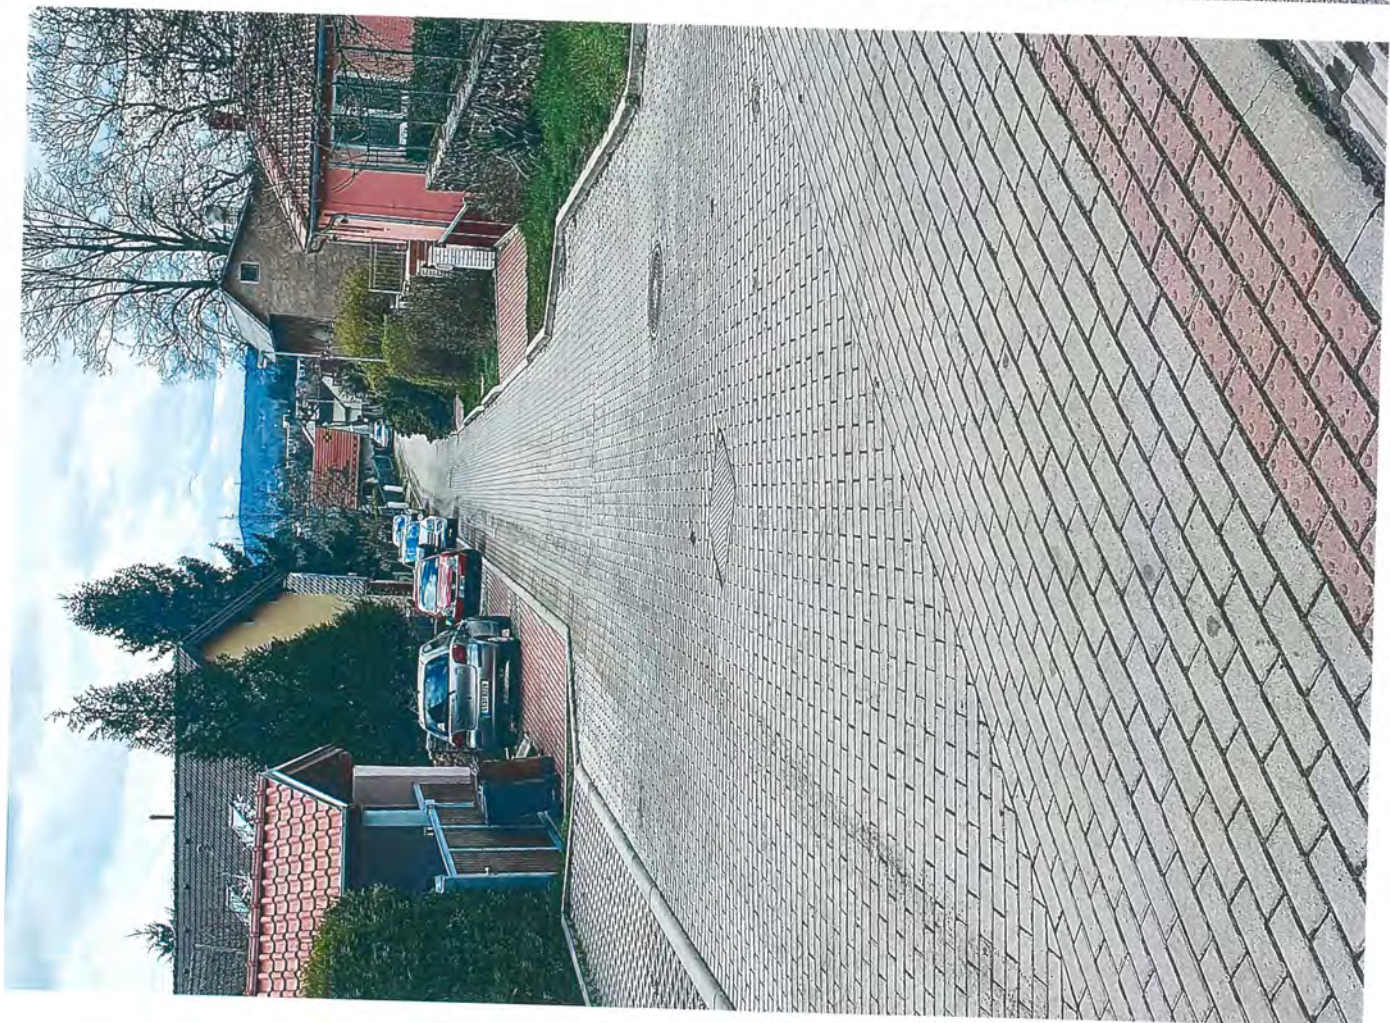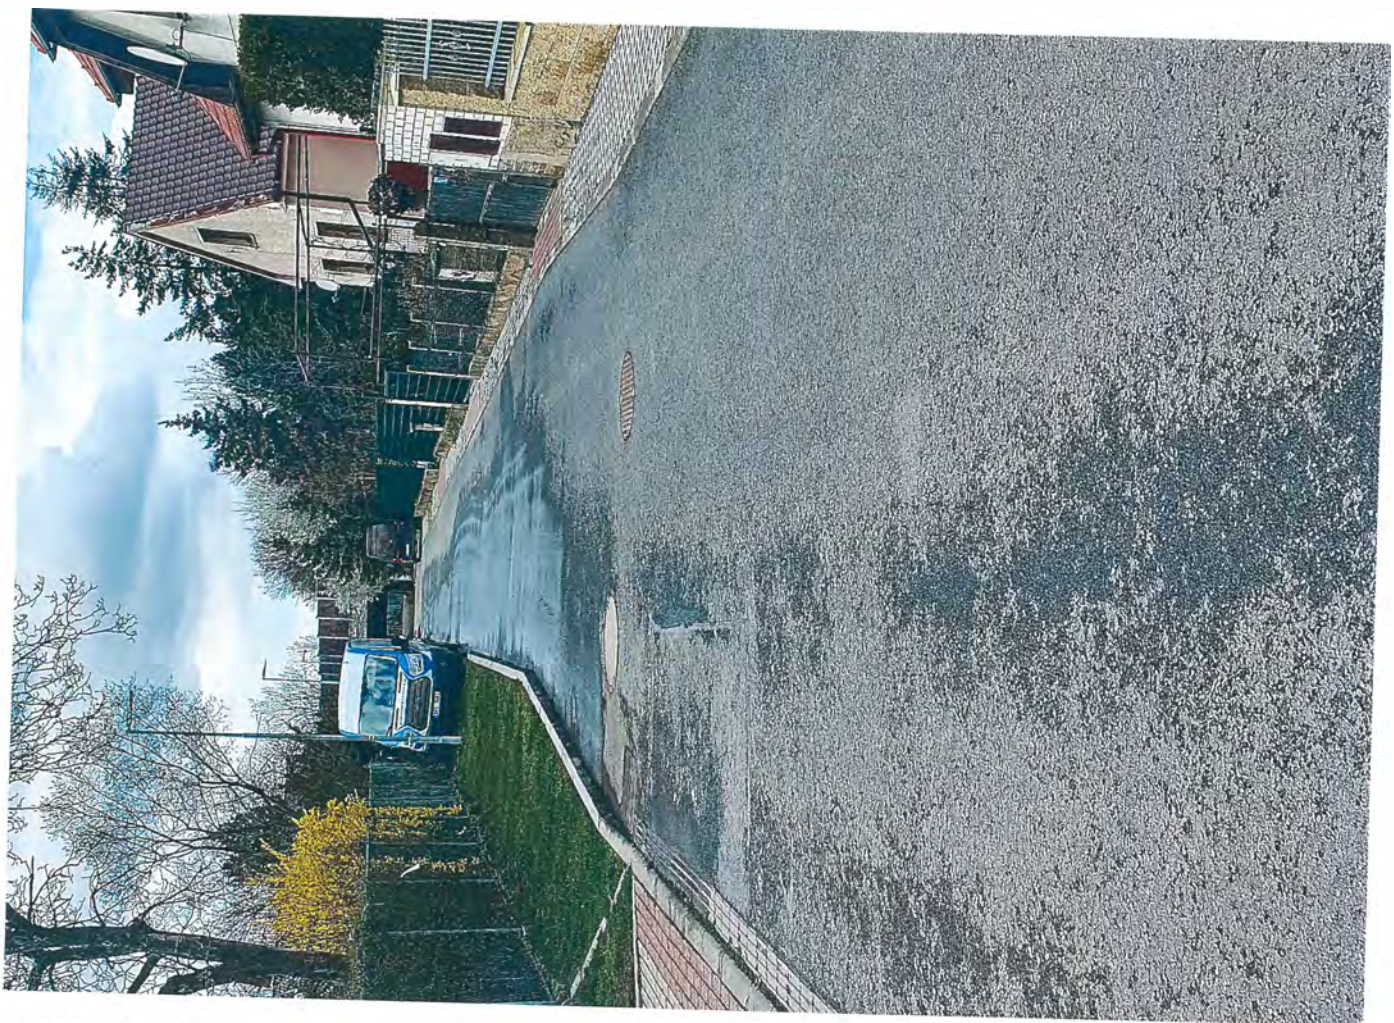







## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5104/2022

Zadavatel: VAK Beroun a.s.  
 Mostníkovská 255  
 266 41 Beroun 3

**Vzorek číslo:** 5907  
**Místo odberu:** Jíloviště  
 Upřesnění místa odberu: Pražská č.p. 159 - pekárna + cukrárna Stáňa, dřevo za pultem  
**Predmet zkoušky:** pitná voda Datum odberu: 21.02.2022  
**Typ vzorku:** prostý Čas odberu: 09:40  
**Typ rozboru:** krácený Datum a čas příjmu: 21.02.2022 - 11:45  
**Akreditovaný odber:** Ano Datum provedení analýz: 21.02.2022 - 24.02.2022  
**Odebral:** Tomášková Petra, laborant  
**Způsob odberu:** manuální  
**Postup odberu:** SOP č. B 2 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14)

| Ukazatel                | Hodnota    | Jednotka   | NM  | Zkušební metoda | Akr. | Limit | Tvo        | Hodnocení |          |
|-------------------------|------------|------------|-----|-----------------|------|-------|------------|-----------|----------|
| Barva                   | <5,0       | mg/lPt     |     | SOP č.2         | P3   | A     | 20         | MH        | vhovuje  |
| Zákal                   | 0,7        | ZF(n)      | 10% | SOP č.3         | P3   | A     | 5          | MH        | vhovuje  |
| Pach                    | oříiatelnv |            |     | IP č. 1         | P3   | N     | oříiatelný | MH        | vhovuje  |
| Konduktivita (25 °C)    | 33,70      | mS/m       | 2%  | SOP č.4         | P3   | A     | 125        | MH        | vhovuje  |
| pH                      | 7,91       |            | 5%  | SOP č.5         | P3   | A     | 6,5-9,5    | MH        | vhovuje  |
| CHSK-Mn                 | 1,35       | mail       | 10% | SOP č.20        | P3   | A     | 3,0        | MH        | vhovuje  |
| Amonné ionty            | <0,100     | moll       |     | SOP č.12        | P3   | A     | 0,50       | MH        | vhovuje  |
| Dusičnan                | 26,4       | mail       | 10% | SOP č.9         | P3   | A     | 50         | NMH       | vhovuje  |
| Chuť                    | píiatelná  |            |     | IP č.1          | P3   | N     | píiatelná  | MH        | vyhovuje |
| Chlorvolný              | 003        | moll       | 2%  | SOP č.34        |      | A, M  | 0,3        | MH        | vhovuje  |
| Teolota                 | 82         | oc         | 2%  | SOP č.36        | P3   | A, M  | 8-12       | DH        |          |
| Mancoan                 | <0,04      | mail       |     | SOP č.15        | P3   | A     | 0,050      | MH        | vyhovuje |
| Železo                  | <0,05      | mg/l       |     | SOP č.17        | P3   | A     | 0,20       | MH        | vhovuje  |
| Hliník                  | <0,05      | moll       |     | SOP č.26        | P3   | A     | 0.20       | MH        | vhovuje  |
| Kolifonnní bakterie     | 0          | MPN/100ml  |     | SOP č.35        | P3   | A     | 0          | MH        | vyhovuje |
| Escherichia coli        | 0          | MPN/100ml  |     | SOP č.35        | P3   | A     | 0          | NMH       | vhovuje  |
| Počtv kolonií ofi 36 °C | 0          | KTJ/1ml    |     | SOP č.32        | P3   | A     | 40         | MH        | vhovuje  |
| Počtv kolonií ori 22 °c | 1          | KTJ/1ml    |     | SOP č.32        | P3   | A     | 200        | MH        | vhovuje  |
| Abioseston              | <1         | %          |     | SOP č.30        | P3   | A     | 5          | MH        | vyhovuje |
| Živé oranismv           | 0          | iedinci/ml |     | SOP č.29        | P3   | A     | 0          | MH        | vhovuje  |
| Počet oranismu          | 0          | iedinci/ml |     | SOP č.29        | P3   | A     | 50         | MH        | vhovuje  |

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění

### Prehled zkušebních metod:

IP č. 1 (stanovení pachu a chuti)  
 SOP č.12 (ČSN ISO 7150-1)  
 SOP č.15 (ČSN ISO 6333)  
 SOP č.17 (ČSN ISO 6332)  
 SOP č.2 (ČSN EN ISO 7887)





























