

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

- BYLA ZADANÁ URBANISTICKÁ STUDIE NA ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VČETNĚ DOMU SENIORŮ V PROSTORU LÍPY REPUBLIKY
- PROBĚHLA TRADIČNÍ AKCE DOŽÍNKY, ZA PODPORY OBCE JÍLOVIŠTĚ
- ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DOPLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2023 – 26 S VÝHLEDEM DO ROKU 2028 O ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, VČETNĚ DOMU SENIORŮ A ZŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY NA STŘEŠE MŠ
- BYLA PODEPSANÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI MODERNIZACI ZASTÁVKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V JÍLOVIŠTI S IDSK
- SCHVÁLILI JSME PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA:
 - VÝSTAVBU SVAZKOVÉ ŠKOLY POD SKALKOU MNÍŠEK P.B.
 - ZŘÍZENÍ SYSTÉMU DOOR-TO-DOOR (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ)
 - REKONSTRUKCE ULICE SOUBĚŽNÁ
 - ZŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY NA STŘEŠE MŠ
- ZAHÁJENÍ STAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE DO OBLASTI U CIHELNY
- VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR A MÍSTNÍM DOPRAVCEM, JSME UPRAVILI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PRAŽSKÉ ULICI O PLNOU ČÁRU
- PROBĚHLO DRUHÉ PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI







2. Projednání a schválení

a) Doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – veřejné prostranství, včetně domu seniorů, zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ

Jelikož program rozvoje je živý dokument, který se doplňuje o další návrhy a programy dle momentální potřeby obce a občanů a vzhledem k aktuálním dotačním výzvám, které jsou příznivé, navrhuje starosta obce doplnit program rozvoje obce Jíloviště na roky 2023 - 2026 s výhledem do roku 2028 o:

Opatření 4 – občanská vybavenost, služby:

- Zřízení veřejného prostranství v místě Lípy republiky, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje
- Zřízení domu seniorů v rámci veřejného prostranství, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 30 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

Opatření 2. technická a dopravní infrastruktura

- Zřízení fotovoltaiky, včetně baterky na střeše MŠ Jíloviště, termín 2024-25, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje
Využití – provoz MŠ + veřejné osvětlení

Návrh usnesení č. 2a/9/2023

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – zbudování veřejného prostranství, včetně domu seniorů a zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ Jíloviště, včetně baterie.

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Rögner, P. Sporer

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení č. 2a/9/2023 byl schválen 7 hlasy.

Smlouva o spolupráci při modernizaci zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje

evidenční číslo smlouvy (IDSK): OS/0003/05792291/2023

evidenční číslo smlouvy (Obec): ...

Smluvní strany

1. Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

Spisová značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 05792291

DIČ: CZ05792291

zastoupena ředitelem organizace

(dále jen „IDSK“)

2. Obec Jíloviště

sídlo Pražská 81, 252 02 Jíloviště

IČO: 00241334

zastoupena starostkou/starostou obce


(dále jen „Obec“)

(IDSK a Obec dále společně též jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Úvodní ujednání

1. Organizace IDSK prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem (dále jen „Kraj“), jejíž právní poměry se řídí zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ve spojení s rozpočtovými pravidly ÚSC. Organizace IDSK zároveň plní funkci tzv. organizátora integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících ve smyslu § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 016-29/2021RK ze dne 15. 7. 2021 organizace IDSK připravila a následně podepsala Smlouvu o převodu označnicků zastávek s majiteli označnicků (s dopravci) ve Středočeském kraji s účinností od 01. 09. 2021.
2. Usnesením Rady Středočeského kraje č. 009-29/2022/RK ze dne 28. 07. 2022, usnesením Rady HMP č. 802 (tisk R-46803) ze dne 9. 5. 2023 a usnesením Zastupitelstva HMP č. 4/41 (tisk Z-11019) ze dne 25. 5. 2023 byla IDSK uložena příprava žádosti o dotaci na projektový záměr Chytré zastávky – Modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice (ITI). Kopie usnesení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Tato Smlouva byla schválena Usnesením zastupitelstva Obce č. 9 ze dne 23.8.2023 Kopie usnesení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

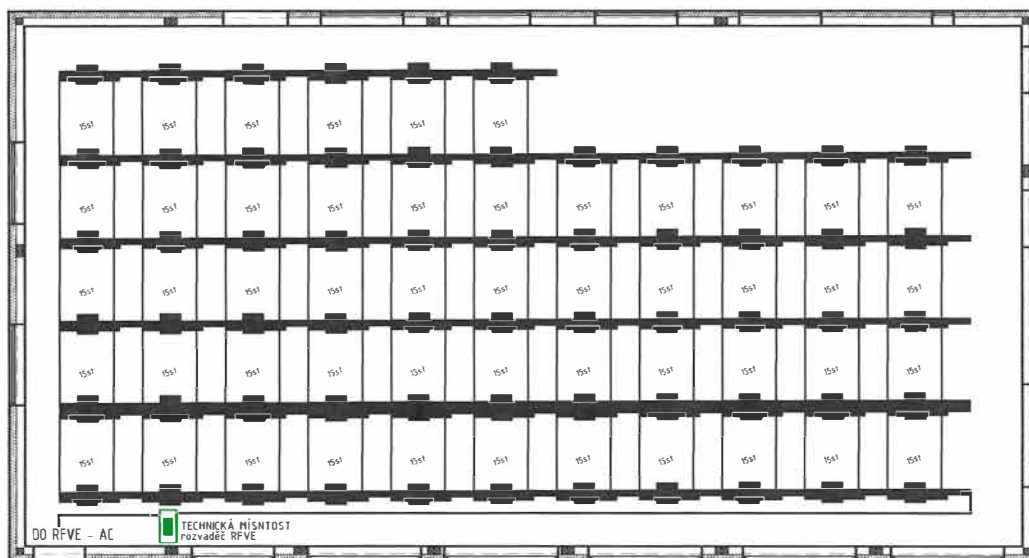

Rozvodná soustava : 3PEN~50Hz 400V/TN-C
: 3NPE~50Hz 400V/TN-S
: 2DC 589V/IT

Ochrana : automatickým odpojením od zdroje

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:normální, nebezpečný
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 z hlediska SSN 33 2000-5-51ed.2:
neoznačené: odpovídající prostorům normální dle tabulky 32-NM
1- dtto, ale venkovní ABB,AD4

Výrobna je vybavena funkcí automatického přizpůsobení a řízení:

- jalového výkonu $Q(U)$ - $X1=0,94$, $X2=0,97$, $X3=1,05$, $X4=1,08$ s doporučenou časovou konstantou 5s a v závislosti na konkrétní místo DS dle ods. 9.4
- snížení činného výkonu $P(f)$ - při nadfrekvenci, která se automaticky neodpaj je zachopen při kmitočtu nad 50,2 Hz snižovat okamžitý činný výkon gradientem 40 % na Hz dle odst. 9.3.1
- přizpůsobení činného výkonu $P(U)$ - $U1/Un=109\%$, $U2/Un=110\%$, $U3/Un=111\%$ s doporučenou časovou konstantou 5 s dle odst. 9.3.2, obr. č.6

AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS

dle PPDS 10/2014, příloha č.4	Nastavení
obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu výroby maximální 10% P_n/min	20 MINUT

NASTAVENÍ OCHRAN

PARAMETR	Max.vypínací čas (s)	Nastavení pro vypnutí
nadpětí 1.stupně S	3	230V + 10%
nadpětí 2.stupně S	1	230V + 15%
nadpětí 3.stupně S	0,1	230V + 20%
podpětí	1,5	230V - 15%
nadfrekvence	0,5	52 Hz
podfrekvence	0,5	47,5 Hz

LEGENDA:

HDS STÁVAJÍCÍ - DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE A.S.
ELM STÁVAJÍCÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE AC 50Hz 230/400V/IN-C, ČSN 33 2000-1 ed.2. čl. 312.2.4.3.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ): ČSN 33 2000-4-41 ed.2. čl. 411.2
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):
OCHRANA UZEMNĚNÍM, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE : ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.2.
DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM: ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 413.3.3.
STUPEN DŮLEŽITOSTI DODÁVKY ENERGIE : 3

PŘÍKON CCA:

Instalovaný $P_i=24,0kW$
soudobost $\beta=0,7$
soudový $P_s=16,8kW$

Systém FVE je navržen a bude provozován tak, aby v nadstřešní části bylo dosaženo napětí do 400V → instalace power optimizerů regulující napětí až na úroveň do 50V DC, což je bezpečné napětí umožňující bezpečný servis a požární zásah. U vstupu do objektu bude dále též tlačítko STOP FVE pro odpojení druhého zdroje el. proudu objektu.

SECCO

Atelier SECCO, s.r.o.
U Hadovky 564/3
160 00 Praha 6

T: +420 730 148 562
E: secco@ateliersecco.cz
www.ateliersecco.cz

Akce

MŠ Jíloviště
Projekt fotovoltaických panelů a
rekonstrukce střešního pláště

Investor

Obec Jíloviště
Pražská 81
252 02 Jíloviště
Česká republika

Část

D.1.2 ELEKTROTECHNIKA

Výkres

FOTOVOLTAICKÁ INSTALACE

Číslo zakázky

009/23

Č. výkresu

01

Vypracoval

Kamil Holman

Měřítko

1:100

Autorizoval

Ing. arch. Michal Sedlář

Revize/
Datum

05.2023

HIP

Ing. arch. Michal Sedlář

Autorizace

Číslo paré

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

