


OBEC V KVĚTNU:

- BYLA OSAZENA PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ NA VŠENORSKÉM MOSTĚ
- BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE A MŠ ZA ROK 2025
- SCHVÁLILI JSME VEŘENOPRÁVNÍ SMLOUVY S KLÍNCEM A TRNOVOU OHLEDNĚ POŠTY PARTNER
- PROBĚHL ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, A DO ZŠ ZBRASLAV, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
- ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ
- PROBĚHL DĚTSKÝ DEN
- DO KONCE ZÁŘÍ, SE BUDOU V JÍLOVIŠTI KONAT NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
 - 13.6. – OSLOVA UKONČENÍ SEZÓNY TJ JÍLOVIŠTĚ
 - 18.7. – PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA
 - 5.-6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 - 6.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 - 19.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
- PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ, RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA ZELENĚ
- PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
- DOKONČILI JSME AKCI „ÚPRAVA PRŮTAHU ULIC PRAŽSKÁ, VŠENORSKÁ, OSADILI JSME VPUŠŤ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ZRCADLA NA VÝJEZDU Z ULICE KE HŘIŠTI A DOSADILI TRÁVNÍK





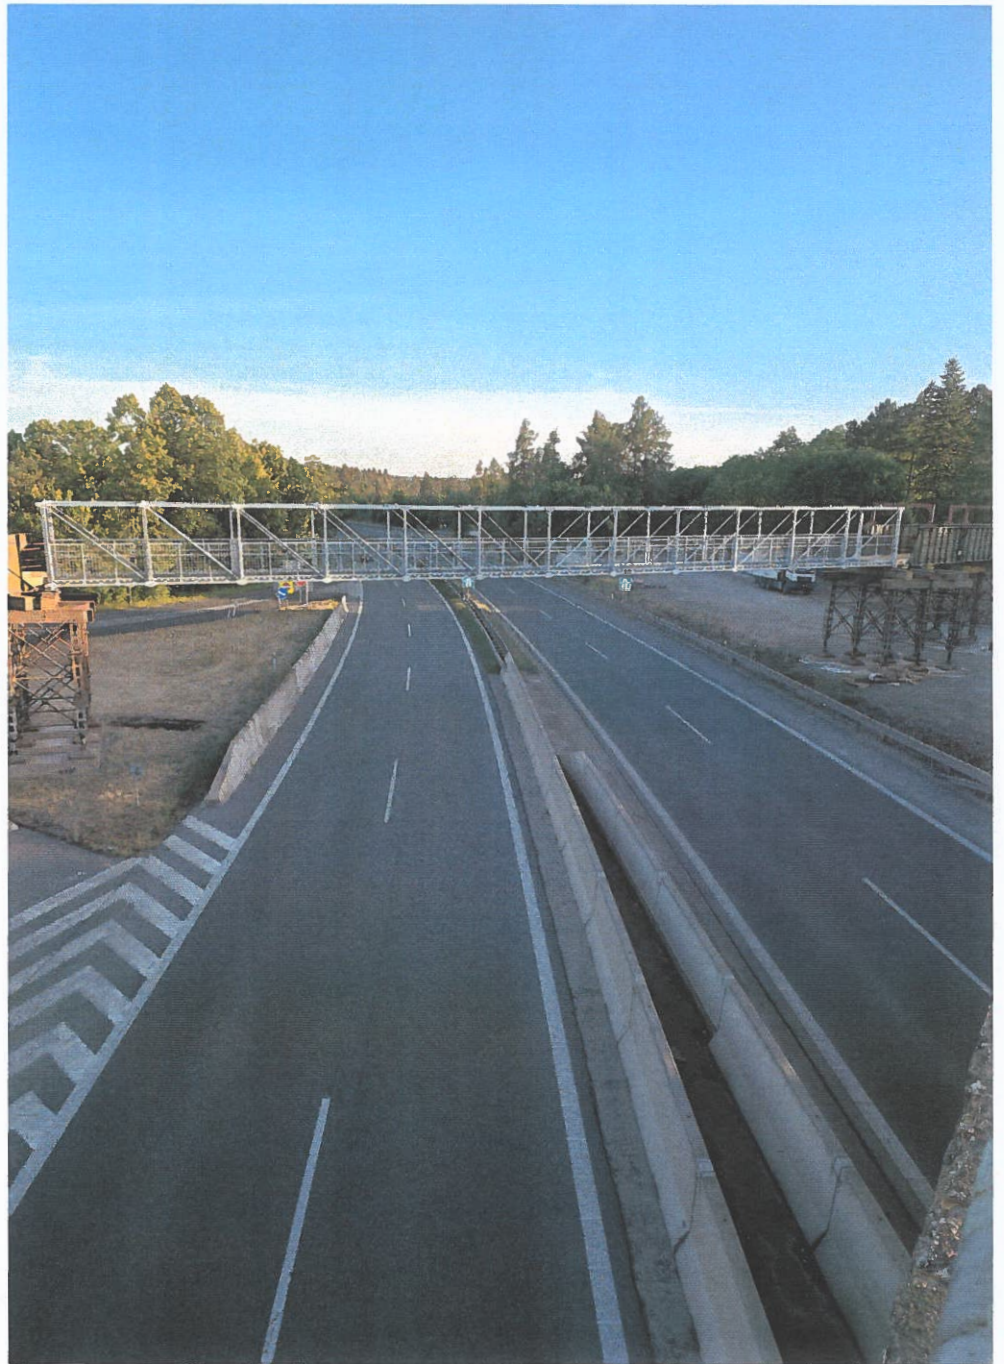





Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 9215/2026

Zákazník: VAK Beroun a.s.
 Mostníkovská 255
 266 41 Beroun 3

Vzorek číslo: 6553
 Místo odběru: Jíloviště
 Upřesnění místa odběru: č.p.81, OÚ - kuchyňka
 Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 23.02.2026 - 23.02.2026
 Typ vzorku: prostý Čas odběru: 08:00 - 8:10
 Typ rozboru: krácený Datum příjmu: 23.02.2026
 Odběr v rozsahu akreditace: Ano Datum provedení analýz: 23.02.2026 - 26.02.2026
 Odebral: Hrabáková Petra, laboratoř
 Způsob odběru: manuální
 Postup odběru: SOP č. B 1 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667- 14, ČSN EN ISO 19458, Vyhláška č. 252/2004 Sb.)

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda	Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	<5,0	mg/l Pt		SOP č.2	P3	A 20	MH	vyhovuje
Zákal	0,6	ZF(n)	15%	SOP č.3	P3	A 5	MH	vyhovuje
Pach	příjatelný			IP č. 1	P3	N přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	32,50	mS/m	2%	SOP č.4	P3	A 125	MH	vyhovuje
pH	7,89		5%	SOP č.5	P3	A 6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	1,32	mg/l	15%	SOP č.20	P3	A 3,0	MH	vyhovuje
Dusičnany	18,0	mg/l	10%	SOP č.9	P3	A 50	NMH	vyhovuje
Chuť	příjatelná			IP č. 1	P3	N přijatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	0,03	mg/l	2%	SOP č.27	M	A 0,3	MH	vyhovuje
Teplota	8,7	°C	2%	SOP č.25	M	A 8 - 12	DH	vyhovuje
Mangan	<0,02	mg/l		SOP č.15	P3	A 0,050	MH	vyhovuje
Železo	<0,05	mg/l		SOP č.17	P3	A 0,20	MH	vyhovuje
Hliník	<0,05	mg/l		SOP č.26	P3	A 0,20	MH	vyhovuje
Koliformní bakterie	0	MPN/100ml		SOP č.35	P3	A 0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	MPN/100ml		SOP č.35	P3	A 0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP č.28	P3	A 0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/1ml		SOP č.32	P3	A 40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	0	KTJ/1ml		SOP č.32	P3	A 200	MH	vyhovuje
Abioseston	<1	%		SOP č.30	P3	A 5	MH	vyhovuje
Živé organismy	0	jedinci/ml		SOP č.29	P3	A 0	MH	vyhovuje
Počet organismů	0	jedinci/ml		SOP č.29	P3	A 50	MH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění

Přehled zkušebních metod:

IP č. 1 (stanovení pachu a chuti)

Přehled zkušebních metod:

SOP č.15 (ČSN ISO 6333)
SOP č.17 (ČSN ISO 6332)
SOP č.2 (ČSN EN ISO 7887)
SOP č.20 (ČSN EN ISO 8467)
SOP č.25 (ČSN 75 7342)
SOP č.26 (ČSN ISO 10566)
SOP č.27 (ČSN EN ISO 7393-2, manuál firmy HACH)
SOP č.28 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP č.29 (ČSN 75 7712)
SOP č.3 (ČSN EN ISO 7027)
SOP č.30 (ČSN 75 7713)
SOP č.32 (ČSN EN ISO 6222)
SOP č.35 (ČSN EN ISO 9308-2, St. lab. postup IDEXX GmbH, Přepis o pitné vodě Trinkw V 2002)
SOP č.4 (ČSN EN 27888)
SOP č.5 (ČSN ISO 10523)
SOP č.9 (ČSN ISO 7890-3)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířena standartní nejistota pro koeficient rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezi stanovitelnosti.

NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota

P3 - zkouška provedená na pracovišti 3; Mostníkovská 255, Beroun

ALS - zkouška provedená externím poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.o.; Na Harfě 336/9, Praha 9

Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko“, kde nejistota měření není zohledňována.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamaci v laboratoři".

Vystaveno dne: 13.5.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Soňa Tomášková
manažer kvality pracoviště



